



操作手册

Micropilot FMR10

雷达物位仪

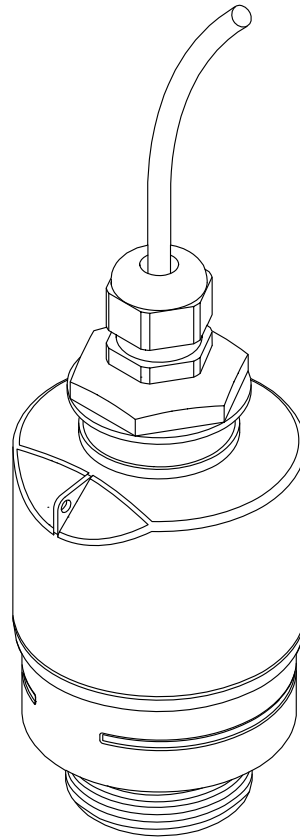

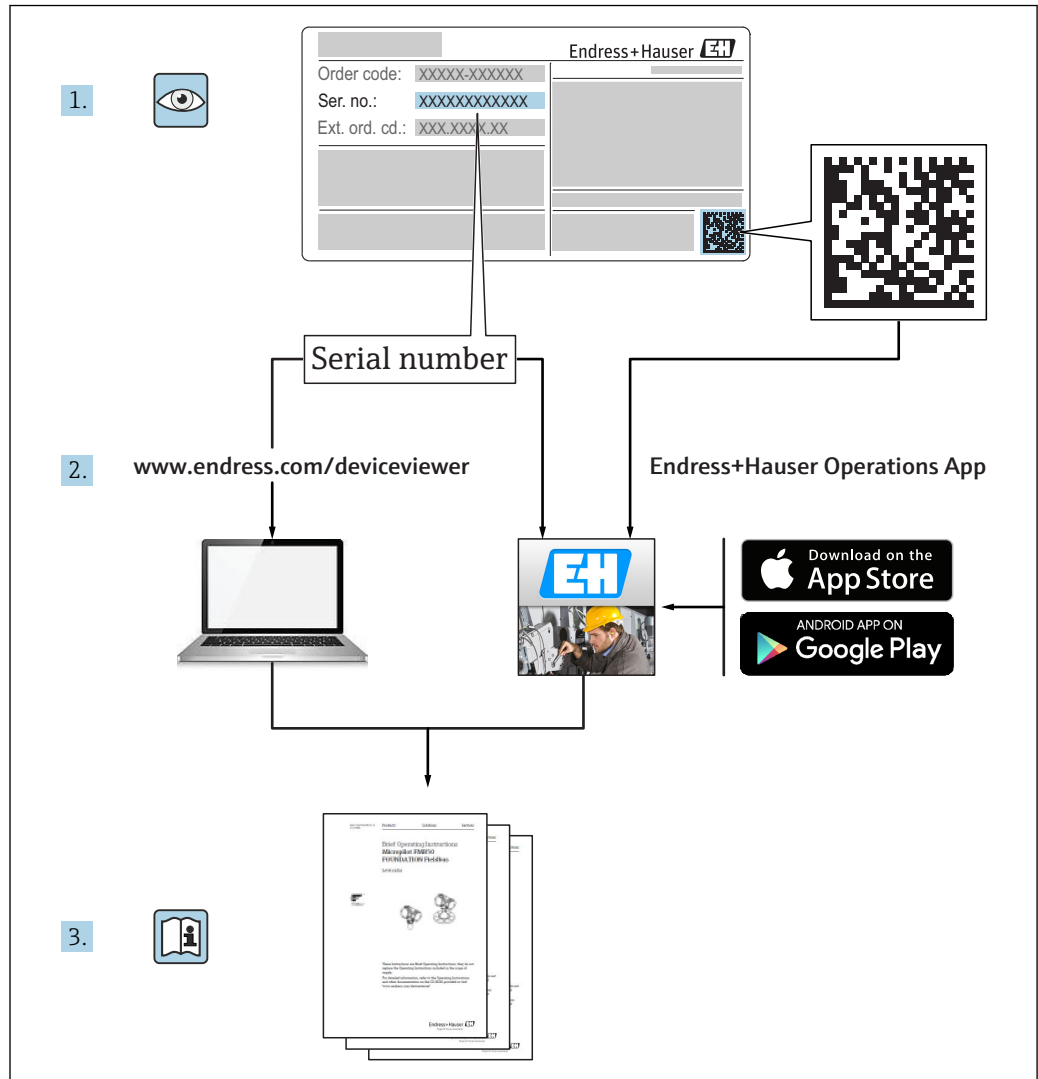

A0023555

目录





1	文档信息	4	10.2	采用 Bluetooth®无线技术	20
1.1	特定信息图标	4	11	调试和操作	21
1.2	安全图标	4	11.1	安装检查和功能检查	21
1.3	图中的图标	4	11.2	通过 SmartBlue (app)进行操作和设置	21
2	术语和缩写	5	11.3	通过调试工具进行液位测量设置	25
3	基本安全指南	6	11.3.1	百分比显示液位值(%)	26
3.1	人员要求	6	11.4	数据访问 - 安全性	27
3.2	指定用途	6	11.4.1	通过 SmartBlue 中的访问密码实现 软件锁定	27
3.3	工作场所安全	6	11.4.2	通过 SmartBlue 解锁	27
3.4	操作安全	6	11.4.3	Bluetooth®无线技术	27
3.5	产品安全	7	12	诊断和故障排除	28
3.5.1	CE 认证	7	12.1	常规故障排除	28
4	注册商标	7	12.2	常见错误	28
5	补充文档资料	8	12.3	诊断事件	29
5.1	标准文档资料	8	12.3.1	调试工具中的诊断事件	29
6	产品描述	9	12.4	诊断事件列表	29
6.1	产品设计	9	13	维护	30
6.1.1	Micropilot FMR10	9	13.1	外部清洁	30
7	到货验收和产品标识	10	13.2	密封圈	30
7.1	到货验收	10	14	修理	31
7.2	产品标识	11	14.1	概述	31
8	安装	12	14.1.1	修理定义	31
8.1	安装条件	12	14.1.2	更换仪表	31
8.1.1	安装方式	12	14.1.3	返厂	31
8.1.2	在安装短管中安装	12	14.1.4	废弃	31
8.1.3	安装位置	13	15	附件	32
8.1.4	安装方向	13	15.1	概述	32
8.1.5	波束角	14	16	操作菜单	33
8.1.6	在塑料容器中测量	14	16.1	操作菜单概述(SmartBlue)	33
8.1.7	防护罩	15	16.2	“设置”菜单	37
8.1.8	安装浸没罩进行自由测量	15	16.2.1	“高级设置”子菜单	40
8.1.9	使用安装支架安装(可调节)	16	16.2.2	“通信”子菜单	50
8.1.10	使用悬臂安装(可旋转)	17	16.3	“诊断”子菜单	51
8.1.11	安装后检查	17	16.3.1	“设备信息”子菜单	53
9	电气连接	18	16.3.2	“仿真”子菜单	55
9.1	电缆分配	18	索引	56	
9.2	供电电压	18			
9.3	4...20 mA 连接	19			
9.4	连接后检查	19			
10	可操作性	20			
10.1	操作方法	20			

1 文档信息







1.1 特定信息图标

图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 标识附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	目视检查

1.2 安全图标

图标	说明
	危险! 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	注意! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.3 图中的图标

图标	说明
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	危险区域 危险区域标识。
	安全区域(非危险区) 非危险区域标识。

2 术语和缩写

术语/缩写	说明
BA	《操作手册》
KA	《简明操作指南》
TI	《技术资料》
SD	《特殊文档》
XA	《安全指南》
PN	标称压力
MWP	最大工作压力 铭牌上标识有 MWP
ToF	行程时间
DK	相对介电常数 ϵ_r
调试工具	适用于: SmartBlue (app), 通过 Android 或 iOS 智能手机或平板电脑操作
BD	盲区距离; 在 BD 内不进行信号分析

3 基本安全指南

3.1 人员要求

安装、调试、诊断和维护人员必须符合下列要求:

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前, 专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求:

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权
- ▶ 遵守手册中的指南。

3.2 指定用途

应用和介质

本文档中介绍的测量仪表用于非接触式连续液位测量。仪表的工作频率约为 26 GHz, 最大辐射脉冲能量为 5.7 mW, 且平均输出功率为 0.015 mW, 可以安装在密闭金属容器上测量。在密闭容器外测量时, 必须按照“安装”章节中的指南安装仪表 → 15。操作不会引起人员健康或环境风险。

遵守“技术参数”中规定的限定值, 及指南和补充文档资料中列举的条件要求, 测量仪表仅可用于下列参数测量:

- ▶ 过程变量测量值: 距离
- ▶ 过程变量计算值: 任意形状容器中介质的体积或质量; 测量堰或测量渠中的流量(基于线性化物位值计算)

为了确保使用周期内的测量仪表始终能正常工作, 请注意:

- ▶ 测量仪表仅可用于其接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的介质的测量
- ▶ 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求

错误使用

由于不恰当使用或用于非指定用途而导致的仪表损坏, 制造商不承担任何责任。

核实临界工况:

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时, Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性, 但对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

在使用过程中, 与过程的热交换和电子部件内部的热量扩散可能会导致电子腔外壳和模块的温度升高至 80 °C (176 °F)。在测量过程中, 传感器温度可能接近介质温度。

接触表面存在人员烧伤的危险!

- ▶ 测量高温流体时, 确保已采取防护措施避免发生接触性烧伤。

3.3 工作场所安全

使用仪表时:

- ▶ 遵守联盟/国家法规, 穿戴人员防护装置。

3.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保在无干扰条件下操作设备。

改装设备

禁止进行未经授权的设备改动，可能导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改动，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

修理

应始终确保设备操作安全和测量可靠。

- ▶ 仅进行明确允许的设备修理。
- ▶ 遵守联盟/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

危险区域

设备在危险区域中使用时，应采取措施消除人员或设备危险(例如：防爆保护、压力容器安全)：

- ▶ 参考铭牌，检查并确认所订购的设备是否允许在危险区域中使用。
- ▶ 遵守补充文档中的各项规定，补充文档是《操作手册》的组成部分。

3.5 产品安全

测量仪表基于工程实践经验设计，符合最先进的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。测量仪表符合常规安全标准和法规要求。

3.5.1 CE 认证

测量系统遵守 EC 准则的法律要求。与适用标准一同列举在 EC 一致性声明中。

Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

4 注册商标

Bluetooth®

Bluetooth®名称和 LOGO 是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 拥有使用权。其他商标和名称归属相应的所有者。

Apple®

Apple、Apple LOGO、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标，已在美国和其他国家注册。App Store 是苹果公司的服务商标。

Android®

Android、Google Play 和 the Google Play LOGO 是谷歌公司的注册商标。

5 补充文档资料

登陆 Endress+Hauser 公司网站的下载区, 可以下载下列文档资料:
www.endress.com → 资料下载

5.1 标准文档资料


仪表型号	文档资料类型	文档资料代号
FMR10	简明操作指南	KA01247F

仪表型号	文档资料类型	文档资料代号
FMR10	技术资料	TI01266F

6 产品描述

6.1 产品设计

6.1.1 Micropilot FMR10

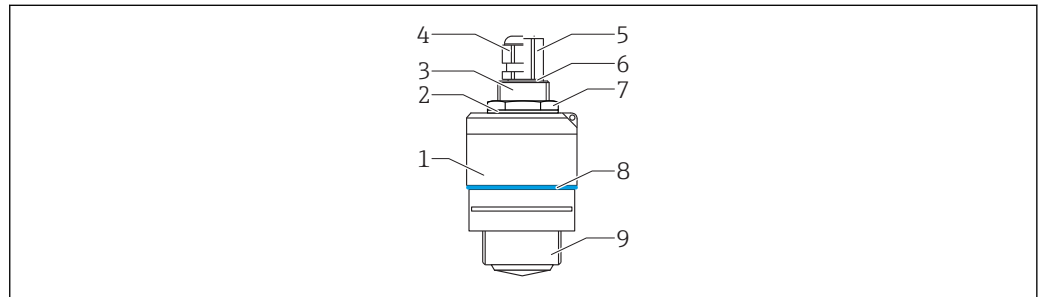


A0028415

图 1 Micropilot FMR10 (26 GHz)的结构示意图



- 1 传感器外壳
- 2 密封圈
- 3 过程连接(背面)
- 4 缆塞
- 5 管道适配接头
- 6 O型圈
- 7 对接螺母
- 8 设计环
- 9 过程连接(正面)

7 到货验收和产品标识


7.1 到货验收

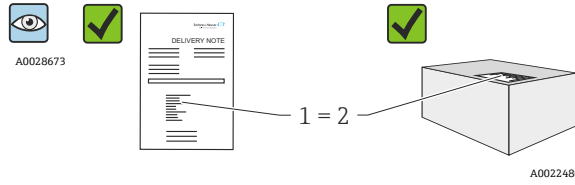


供货清单(1)上的订货号是否与产品粘贴标签(2)上的订货号一致?

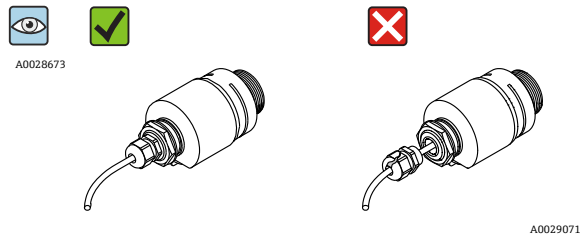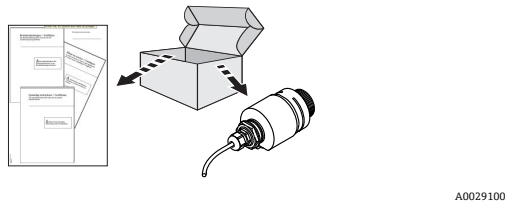

物品是否完好无损?

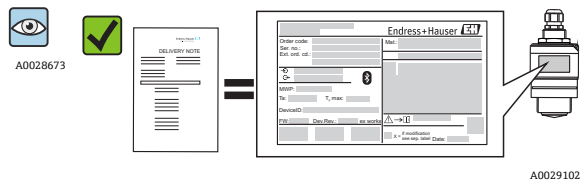


铭牌与订单及供货清单上的参数信息是否一致?

 不满足上述任一条件时, 请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

7.2 产品标识

测量仪表的标识信息如下:

- 铭牌参数
- 供货清单上的详细分解订货号
- 在 W@M 设备浏览器中输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer): 显示所有测量仪表信息和仪表包装中的的技术文档资料概述
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码) (在 Endress+Hauser Operations App 中): 显示所有测量仪表信息和仪表包装中的的技术文档资料概述

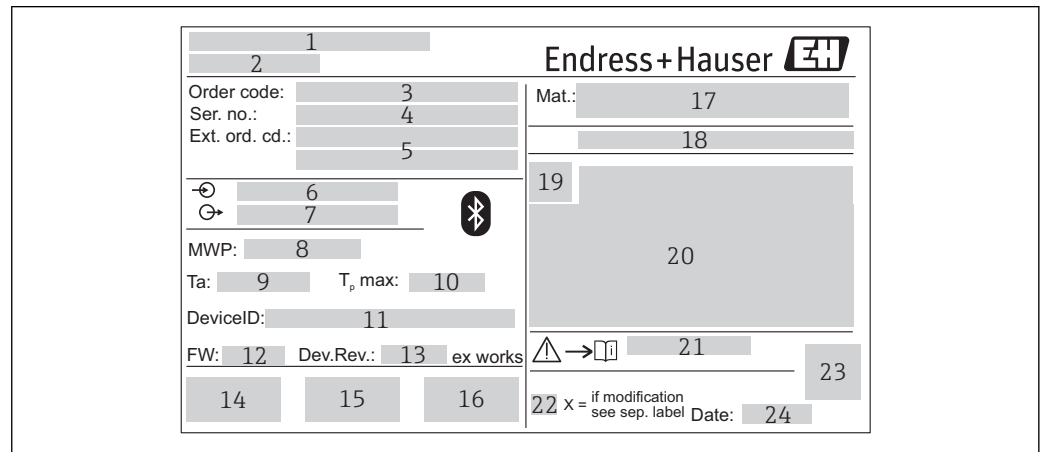

A0029096

图 2 Micropilot 的铭牌示意图

- 1 制造商地址
- 2 仪表名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 供电电压
- 7 输出信号
- 8 过程压力
- 9 允许环境温度(T_a)
- 10 最高过程温度
- 11 设备 ID
- 12 固件版本号(FW)
- 13 设备修订版本号(Dev.Rev.)
- 14 CE 认证标识
- 15 其他仪表信息(证书、认证)
- 16 C-Tick 认证标识
- 17 接液部件材料
- 18 防护等级, 例如: IP、NEMA
- 19 认证标识
- 20 证书和相关防爆参数
- 21 《安全指南》文档资料代号, 例如: XA、ZD、ZE
- 22 更改标记
- 23 二维码(QR 码)
- 24 生产日期: 年-月

8 安装

8.1 安装条件

8.1.1 安装方式

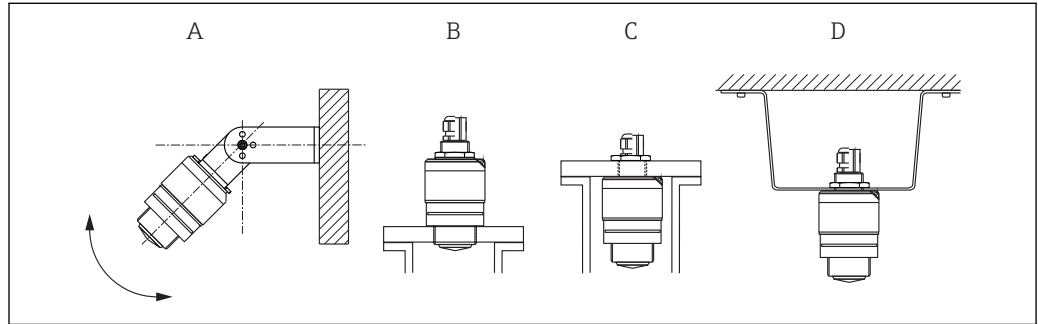


图 3 壁式安装、罐顶安装或安装短管安装

- A 壁式安装或罐顶安装，可调节
- B 螺纹安装(正面)
- C 螺纹安装(背面)
- D 使用对接螺母进行罐顶安装(对接螺母是标准供货件)



小心!

传感器电缆不能用作连接电缆，不能用于悬挂安装传感器。

8.1.2 在安装短管中安装

天线顶部应略微伸出安装短管底部，实现优化测量。安装短管内部必须光滑，不能存在任何凸台或焊接点。如可能，安装短管边缘应圆整。最大安装短管长度(L)与安装短管管径(D)相关。请注意安装短管的管径和长度限定值。

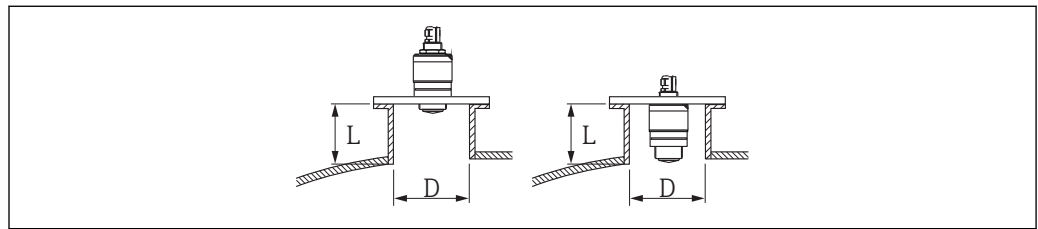


图 4 在安装短管中安装 FMR10

	40 mm (1.5 in) 天线，安装在安装短管外	40 mm (1.5 in) 天线，安装在安装短管内
D	min. 40 mm (1.5 in)	min. 80 mm (3 in)
L	max. D x 1.5	max. 140 mm (5.5 in) + D x 1.5

8.1.3 安装位置


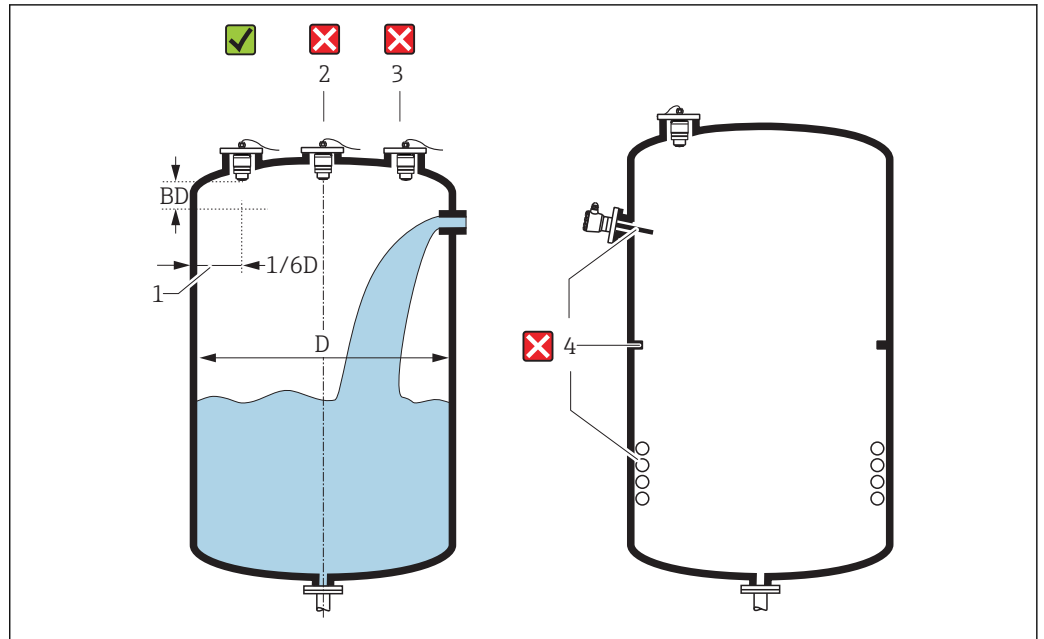


图 5 罐体上的安装位置

- 如可能，传感器下部应伸入安装在罐体内。
- 请勿将传感器安装在罐体中央(2)。传感器和罐壁间的推荐间距(1)为罐体直径的 $1/6$ 。罐壁与安装短管外壁间的推荐间距(A)约为罐体直径(D)的 $1/6$ 。但是，在任何情况下与罐壁的间距都不能小于 15 cm (5.91 in)。
- 避免在加料区中(3)测量。
- 避开内部装置(4)位置，例如：限位开关、温度传感器、挡板、加热线圈等。
- 可以在一个罐体上同时使用多台仪表测量，不会相互干扰。
- 在盲区距离内不能进行信号分析。因此，在天线附近进行干扰回波抑制(例如：冷凝影响)。
自动盲区距离计算的缺省设置不能小于 0.1 m (0.33 ft)。但是，可以手动修改(可以设置为 0 m (0 ft))。
自动计算：
盲区距离 = 空标 - 满标 - 0.2 m (0.656 ft)。
每次都会自动按照上述公式重新计算盲区距离参数，只要空标参数或满标参数中输入了新数值。
数值计算结果 < 0.1 m (0.33 ft) 时，使用 0.1 m (0.33 ft) 替代。

8.1.4 安装方向


- 天线垂直于介质表面安装。
- 安装吊环上的吊孔尽可能对准罐壁。

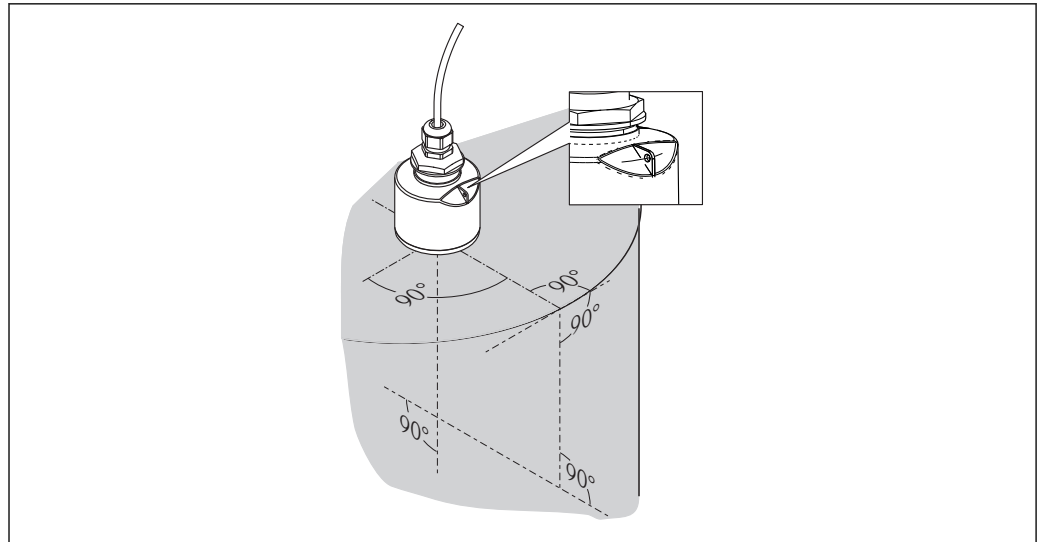

A0028927

图 6 罐体中的传感器安装方向

8.1.5 波束角

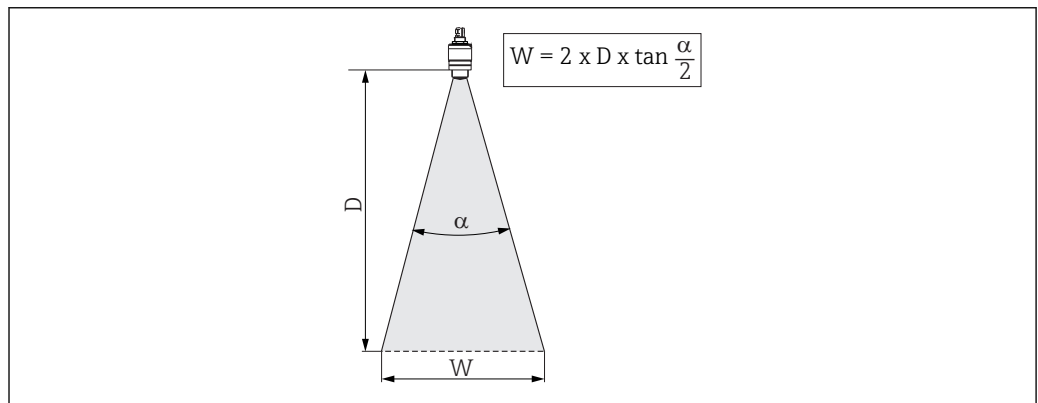

A0029053-ZH

图 7 波束角(α)、距离(D)和波束宽度(W)的相互关系


波束角(α)是雷达波能量密度达到其最大值一半(3 dB 宽度)时的角度。微波会发射至信号波束之外, 且可以被干扰物反射。

波束宽度(W)取决于波束角(α)和测量距离(D)。

FMR10	
天线尺寸	40 mm (1.5 in)
波束角(α)	30°
距离(D)	波束宽度(W)
3 m (9.8 ft)	1.61 m (5.28 ft)
5 m (16.4 ft)	2.68 m (8.79 ft)

8.1.6 在塑料容器中测量

容器外壁采用非导电性材料(例如: GRP)时, 微波也会被信号波束范围之外的干扰物反射(例如: 金属管道(1)、楼梯(2)、锅炉(3)等)。因此, 在信号波束内禁止安装此类干扰物。详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

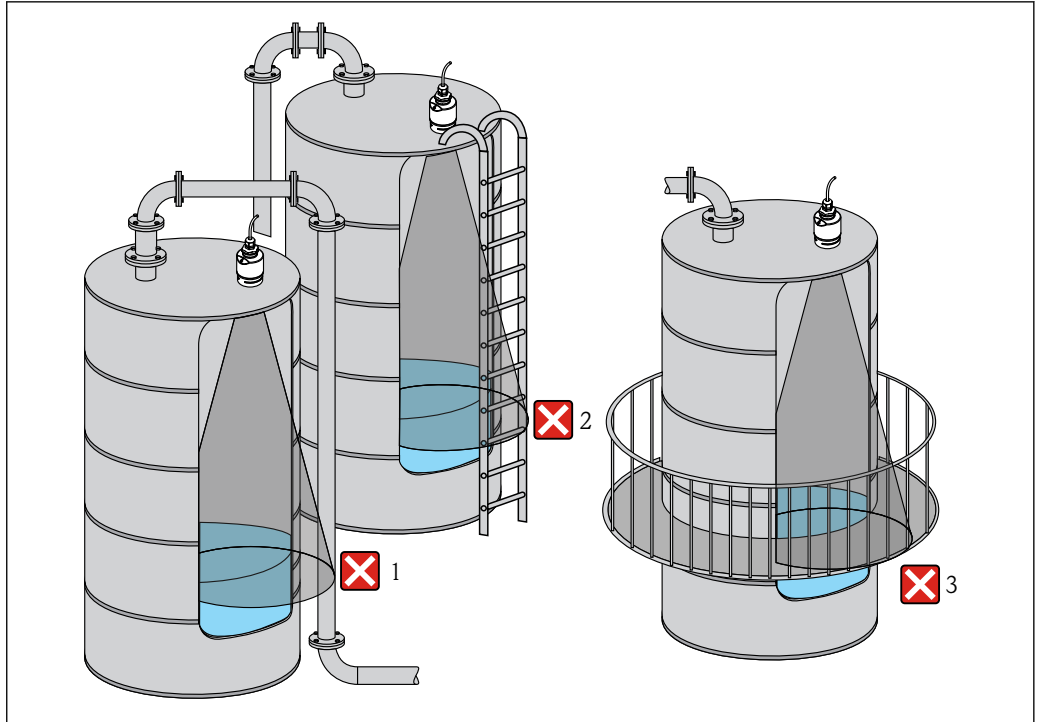


A0029540

图 8 在塑料罐中测量

8.1.7 防护罩

户外使用时，建议安装防护罩(1)。

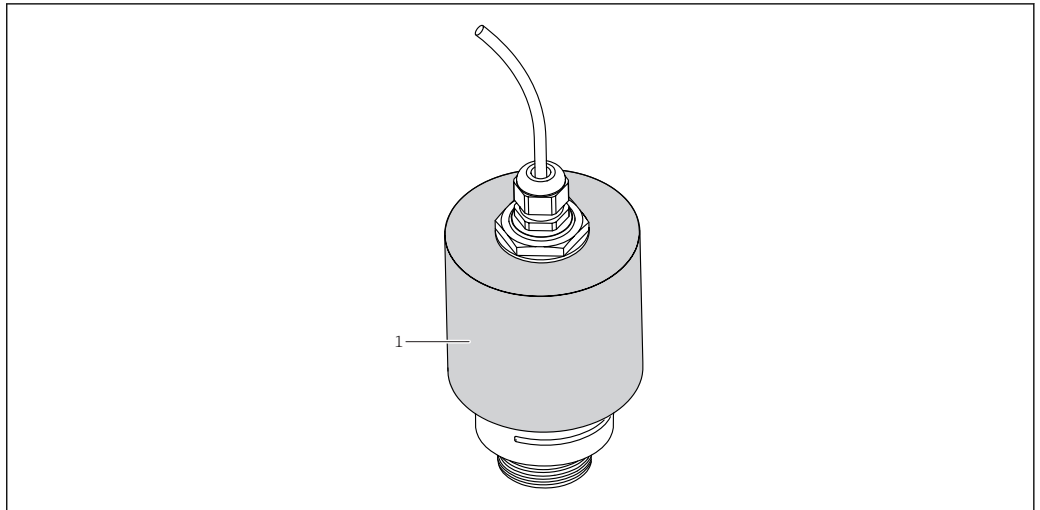

A0031277

图 9 防护罩示意图，图例中已安装 40 mm (1.5") 天线

i 传感器未完全被遮盖。

防护罩可以作为附件订购。→ 图 32

8.1.8 安装浸没罩进行自由测量

即使传感器完全浸没在介质中，浸没罩也能够确保准确分析最高液位分析。

在自由空间安装和/或存在浸没风险的应用中，建议使用浸没罩。

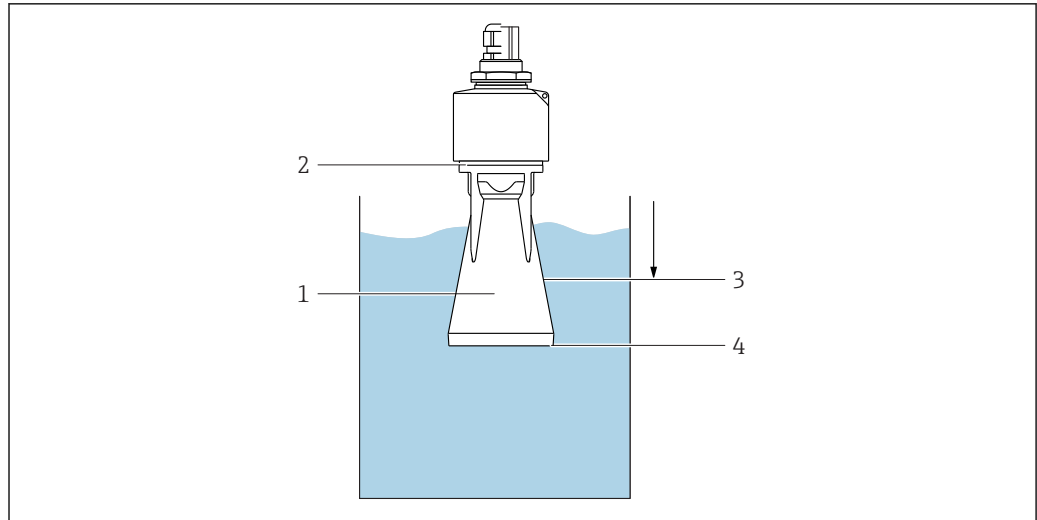


图 10 浸没罩功能示意图

- 1 气穴
- 2 O型圈(EPDM)
- 3 盲区距离
- 4 最高液位

i 浸没罩可以作为附件订购。→ 图 32

浸没罩直接拧入至传感器上，通过 O 型圈(2)实现系统密封。传感器浸没在介质中时，浸没罩中形成气穴(1)，浸没罩末端直接检测最高液位(4)。由于浸没罩处于盲区距离(3)内，无法进行多路回波分析。

使用浸没罩时的盲区距离设置

- ▶ 菜单路径：主菜单 → 设置 → 高级设置 → 盲区距离
 - ↳ 输入 100 mm (4 in)。

8.1.9 使用安装支架安装(可调节)

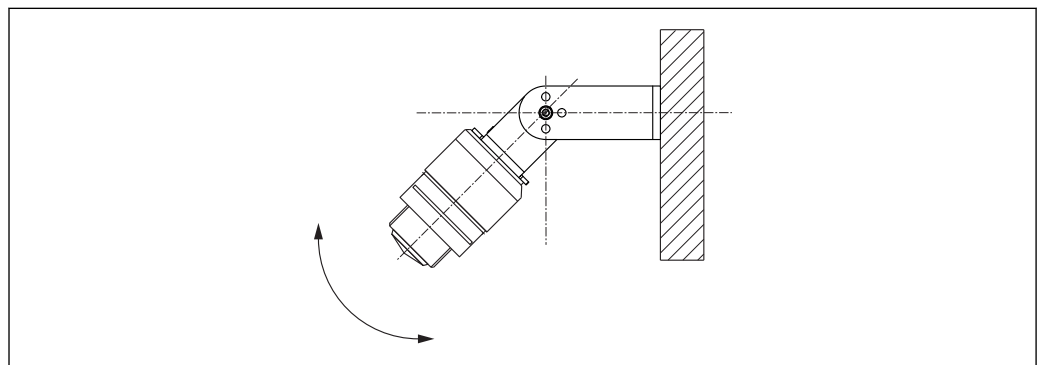



图 11 使用安装支架安装(可调节)


- 可以进行壁式安装或罐顶安装。
- 使用安装支架定位天线位置，使得天线垂直于介质表面安装。

注意


安装支架和变送器外壳间无导电连接。
存在静电荷充电的风险。

- ▶ 将安装支架纳入当地等电势系统中。

i 安装支架可以作为附件订购。 →  32

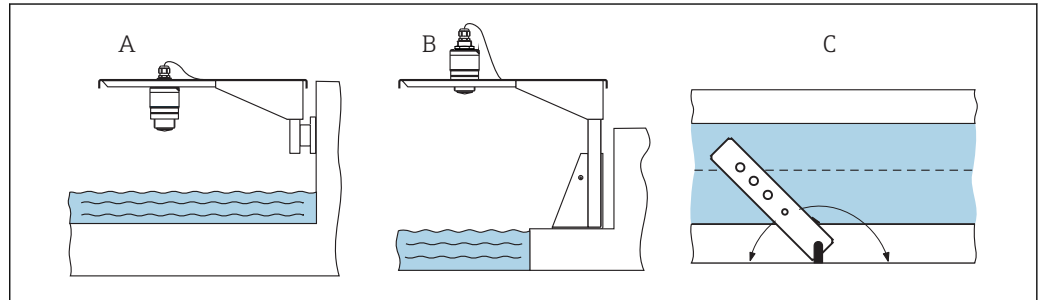8.1.10 使用悬臂安装(可旋转)

A0028412

 12 使用悬臂安装(可旋转)


- A 使用悬臂和墙装支架安装
- B 使用悬臂和安装架安装
- C 悬臂可以旋转(例如: 为了使得传感器安装在水渠正上方)

8.1.11 安装后检查

<input type="checkbox"/>	仪表是否完好无损(目视检查)?
<input type="checkbox"/>	是否采取充足的防护措施防止仪表直接日晒雨淋?
<input type="checkbox"/>	仪表是否正确安装固定?

9 电气连接

9.1 电缆分配

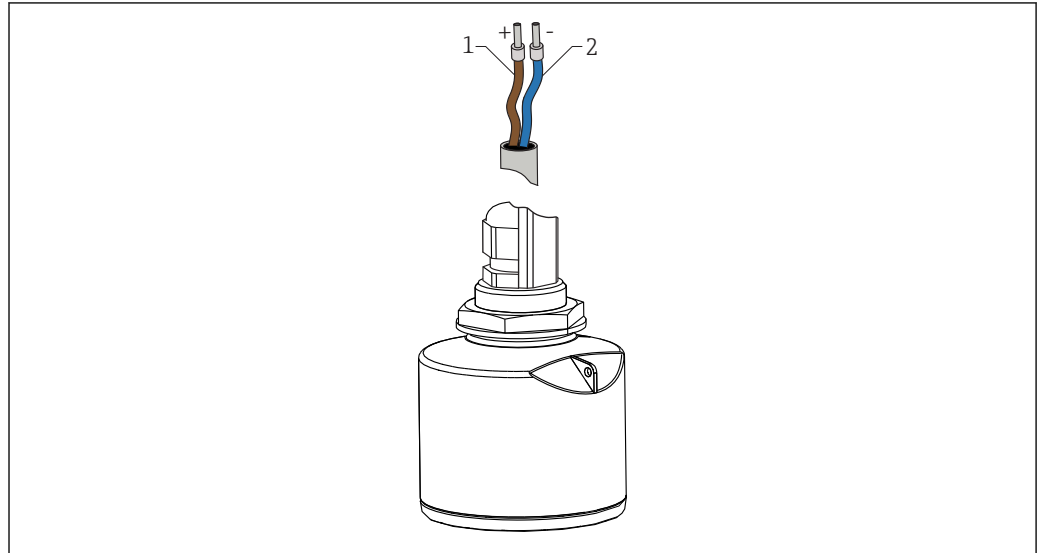


A0028954

图 13 电缆分配

- 1 正端, 棕色线
- 2 负端, 蓝色线

9.2 供电电压

需要外接电源。

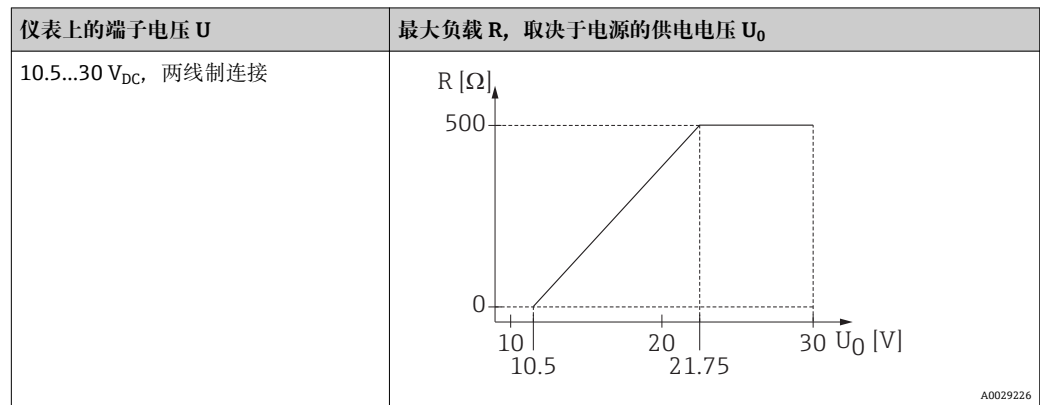

A0029226

电势平衡

无需采取其他措施确保电势平衡。


i Endress+Hauser 提供多种类型的电源。

i 使用电池操作

关闭传感器的 Bluetooth®无线通信功能可以延长电池的使用寿命。

→ 图 27

9.3 4...20 mA 连接

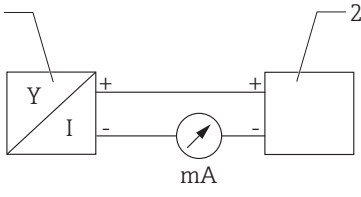	接线图/说明
FMR10 连接电源和 4...20 mA 电流显示	 <p> ■ 14 FMR10 的功能块 1 Micropilot FMR10, 4...20 mA 2 电源 </p>

9.4 连接后检查


<input type="checkbox"/>	仪表或电缆是否完好无损(目视检查)?
<input type="checkbox"/>	电缆是否已经完全消除应力?
<input type="checkbox"/>	缆塞是否牢固拧紧?
<input type="checkbox"/>	供电电压是否与铭牌参数一致?
<input type="checkbox"/>	无极性反接功能时, 接线端子分配是否正确?

10 可操作性

10.1 操作方法

- 4...20 mA
- SmartBlue (app), 采用 Bluetooth®无线技术
- 引导式菜单, 提供调试工具中各个功能参数的简要说明

10.2 采用 Bluetooth®无线技术

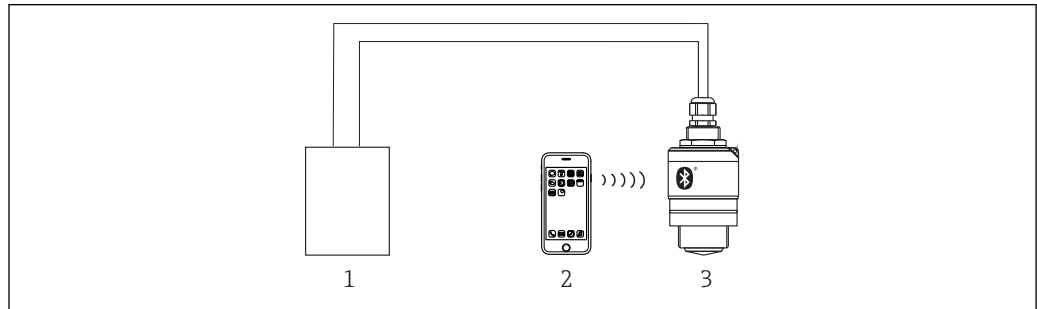

A0028895

图 15 通过 Bluetooth®无线技术进行远程操作

- 1 变送器供电单元
- 2 智能手机/平台电脑, 带 SmartBlue (app)
- 3 变送器, 采用 Bluetooth®无线技术

11 调试和操作

11.1 安装检查和功能检查

启动测量点之前，请确保已完成所有最终检查。

11.2 通过 SmartBlue (app) 进行操作和设置

SmartBlue 的下载方式：Android 设备在 Google Play Store 中下载、iOS 设备在 iTunes Store 中下载，或者直接联系恩德斯豪斯销售中心。

扫描 QR 码可以直接进入 app:



A0031189-ZH

图 16 下载链接

系统要求


- iOS 设备：iPhone 4S 或 iOS9.0 以上版本、iPad2 或 iOS9.0 以上版本、iPod Touch 5 系列产品或 iOS9.0 以上版本
- Android 设备：Android 4.4 KitKat 以上版本和 Bluetooth® 4.0

1. 下载并安装 SmartBlue。
2. 启动 SmartBlue。



A0029747


3. 在列表中选择设备。显示所有在线设备。

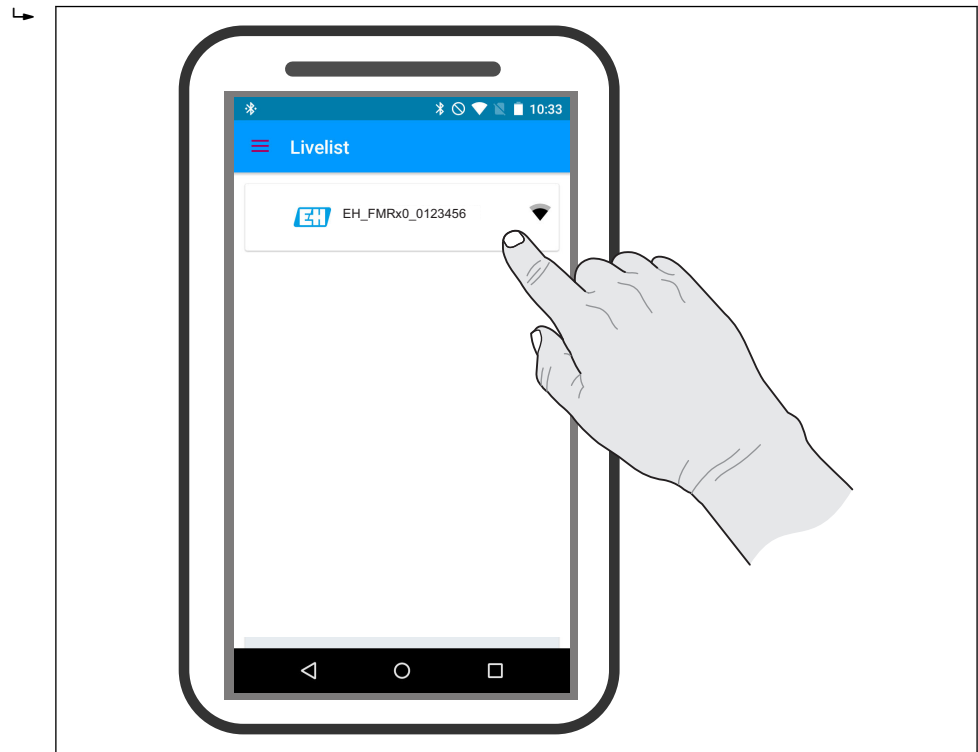

A0029502

图 17 在线设备列表

4. 登录。

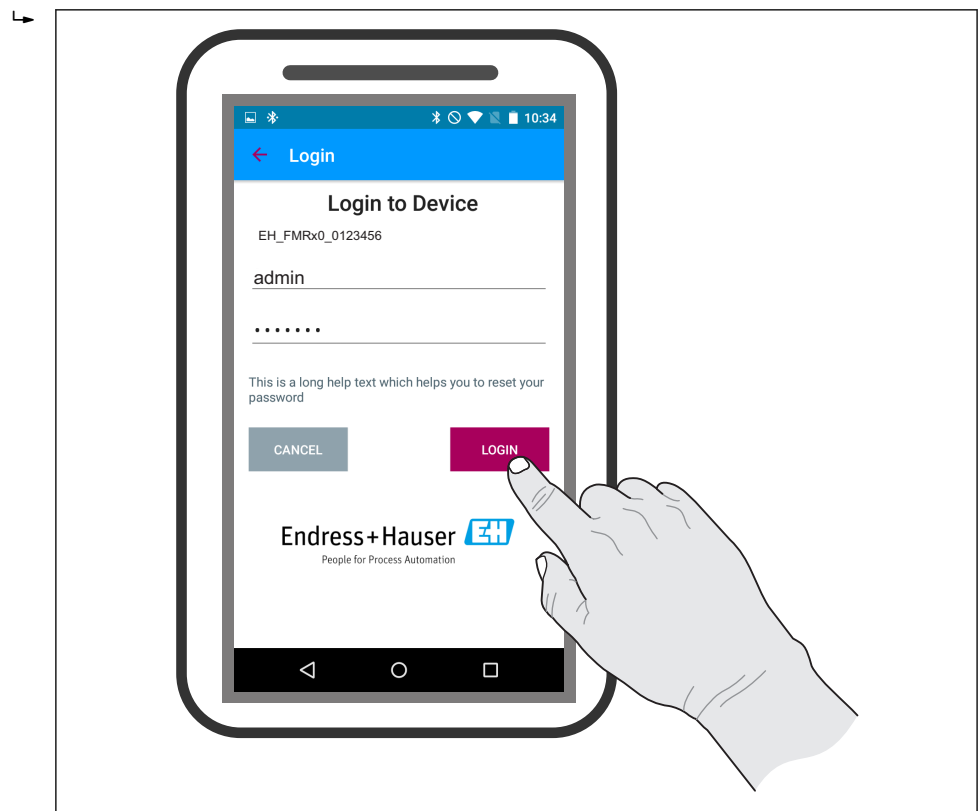

A0029503

图 18 登录

5. 输入用户名(admin)。
6. 输入初始密码(设备序列号)。
7. 首次登录成功后更改密码。

8. 划动屏幕可以在显示界面中添加其他显示信息(例如: 主菜单)。

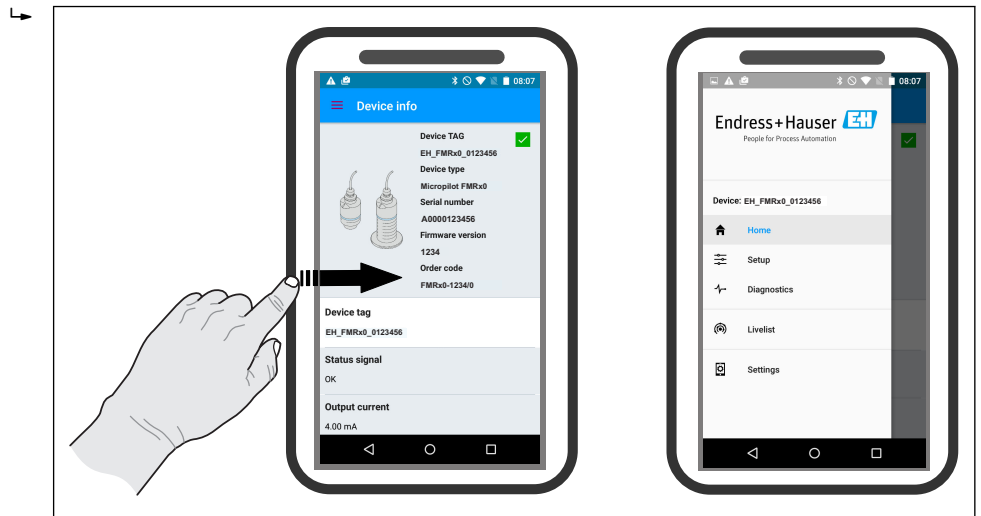


图 19 主菜单

i 可以显示和记录包络线

除了包络线, 还可以显示下列数值:

- D: 距离
- L: 物位
- A: 幅值
- 截图保存显示区域(缩放功能)
- 视频保存未经缩放的完整区域。

还可以通过智能手机或平板电脑发送包络线(视频文件)。


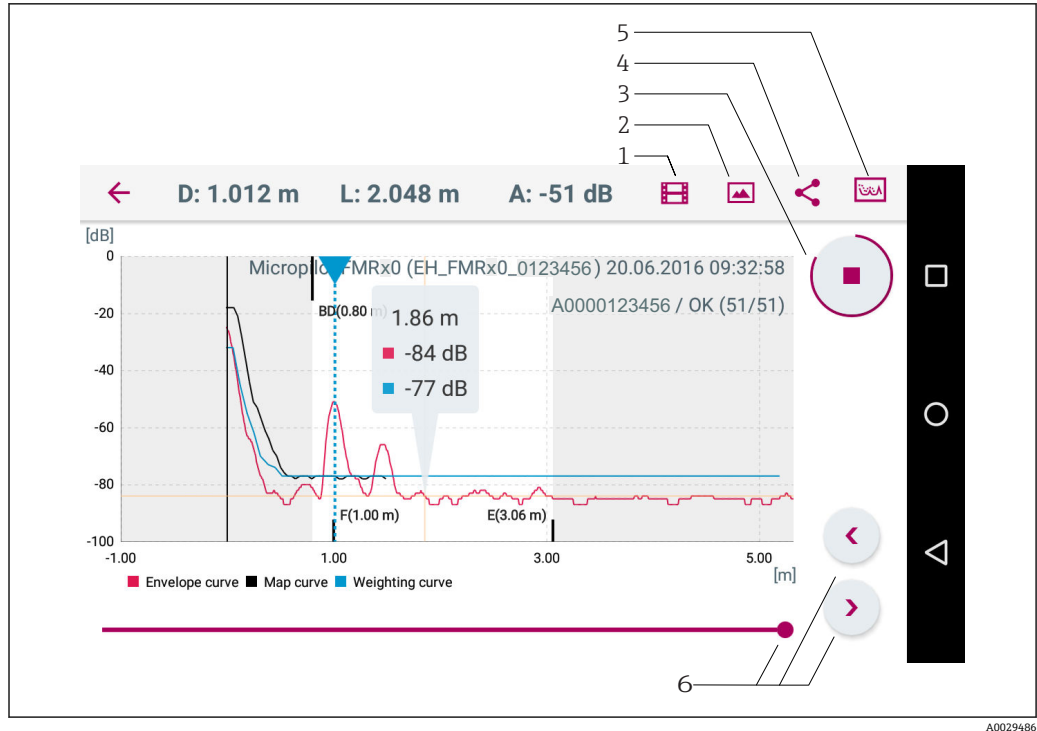


图 20 Android 界面

- 1 记录视频
- 2 生成截图
- 3 启动/停止视频记录
- 4 发送视频
- 5 进入抑制菜单
- 6 在时间轴上移动时间

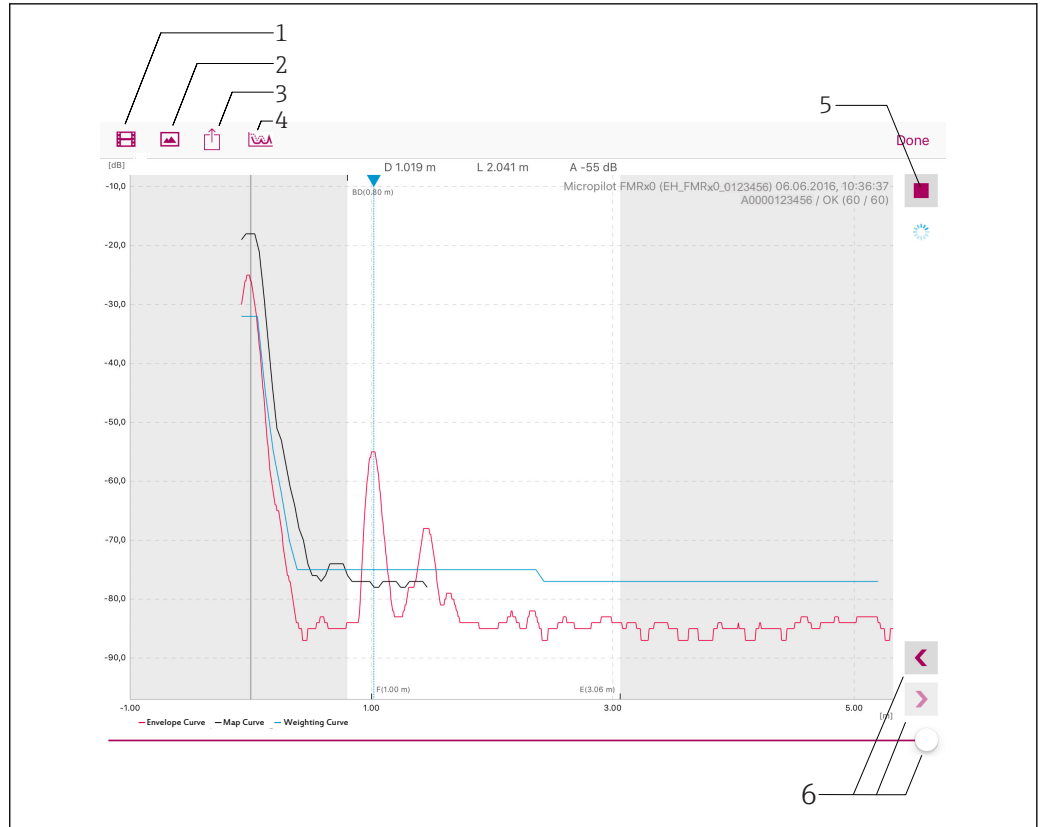


A0029487

图 21 iOS 界面

- 1 记录视频
- 2 生成截图
- 3 发送视频
- 4 进入抑制菜单
- 5 启动/停止视频记录
- 6 在时间轴上移动时间

11.3 通过调试工具进行液位测量设置

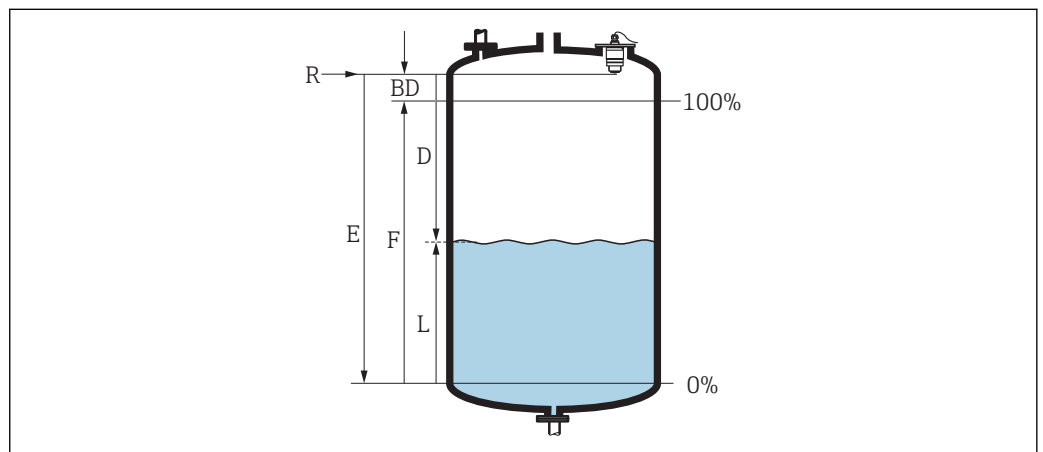

A0028417

图 22 液位测量的设置参数

- R 测量参考点
- D 距离
- L 物位
- E 空标 (零点)
- F 满标 (=满量程)
- BD 盲区距离

1. 菜单路径: 设置 → 设备位号
↳ 输入设备位号
2. 菜单路径: 设置 → 距离单位
↳ 选择距离计算的长度单位
3. 菜单路径: 设置 → 空标
↳ 设置空标距离 E (参考点 R 至最低液位间的距离)
4. 菜单路径: 设置 → 满标
↳ 设置满标距离 F (量程: 最高液位-最低液位)
5. 菜单路径: 设置 → 距离
↳ 显示距离 D, 基于参考点(法兰下边缘/传感器的螺纹底部)的当前测量值至液位
6. 菜单路径: 设置 → 物位
↳ 显示液位测量值 L
7. 菜单路径: 设置 → 信号强度
↳ 显示分析回波的信号强度
8. 菜单路径: 设置 → 距离调整
↳ 比较显示距离值和当前值, 用于启动干扰回波抑制
9. 菜单路径: 设置 → 抑制距离
↳ 通过此参数确定记录新抑制的距离
10. 菜单路径: 设置 → 当前抑制距离
↳ 显示已记录抑制的距离

11.3.1 百分比显示液位值(%)

基于满标/空标和设定 4...20 mA 输出信号, 4 mA 液位值(空标)和 20 mA 液位值(满标)可以直接设置为长度单位。

基于满标可以比例计算标准液位信号, 例如: 0...100 %液位。0 %和 100 %的两个基本数值可以直接分配给 4 mA 和 20 mA 模拟量输出值。

X	液位(m)	Y	输出信号(%)
X1	0.00 m (0.00 ft)	Y1	0 %
X2	数值 F (满标)	Y2	100 %

通过 SmartBlue 设置

1. 菜单路径: 主菜单 → 设置 → 高级设置 → 线性化类型
↳ 选择线性化表
2. 打开线性化表
3. X1 = 设置 0 %对应液位值(m / ft)
4. X2 = 设置 100 %对应液位值(m / ft)
5. 开启线性化表

11.4 数据访问 - 安全性

11.4.1 通过 SmartBlue 中的访问密码实现软件锁定

设置参数可以通过访问密码实现写保护(软件锁定)。

- ▶ 菜单路径: 设置 → 高级设置 → 管理员 → 管理员 1 → 设置访问密码 → 确认密码
- 输入的密码不得为“0000”和最近一次使用的密码。

一旦定义了访问密码, 只有当在**输入访问密码**参数中输入访问密码后, 写保护模式才能切换至维护模式。工厂设定值未更改或输入 0000 时, 设备处于维护模式且其设置参数不受写保护, 随时可以被修改。

11.4.2 通过 SmartBlue 解锁

- ▶ 菜单路径: 设置 → 高级设置 → Zugriffsrechte Bedienssoftware → 输入访问密码

11.4.3 Bluetooth®无线技术

通过 Bluetooth®无线技术进行信号传输, 是经 Fraunhofer 研究所测试的加密方法(第三方机构)。

- 没有 SmartBlue App, 设备无法被 Bluetooth®无线技术识别
- 仅建立一个传感器和一台智能手机或平板电脑之间的点对点连接。
- 可以关闭 SmartBlue 中的 Bluetooth®无线接口。

关闭 Bluetooth®无线技术接口

- ▶ 菜单路径: 设置 → 通信 → 蓝牙调试 → 蓝牙模式
 - ↳ 关闭 Bluetooth®无线技术接口。“Off”位置关闭 app 远程访问。

重新打开 Bluetooth®无线技术接口

Bluetooth®无线技术接口关闭时, 只有执行下列复位操作后才能重新打开:

1. 接通设备电源
 - ↳ 等待 10 min 后, 打开 2 min 时间窗口
2. 在此时间窗口中, 使用 SmartBlue (app)可以重新打开 FMR10 Bluetooth®无线技术接口
3. 菜单路径: 设置 → 通信 → 蓝牙调试 → 蓝牙模式
 - ↳ 打开 Bluetooth®无线技术接口。“On”位置打开 app 远程访问。

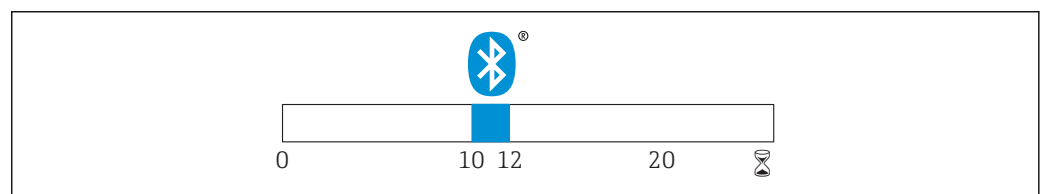


图 23 Bluetooth®无线技术恢复步骤的时间进度; 时间: min

12 诊断和故障排除

12.1 常规故障排除

12.2 常见错误

错误	可能的原因	补救措施
仪表不响应	供电电压与铭牌参数不一致	连接正确的电压
	供电电压的极性接反	正确连接极性
	连接电缆与接线端子接触不良	检查电缆连接; 如需要, 重新连接电缆
仪表测量错误	设置错误	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查并校正参数设置 ■ 执行抑制
线性化后的输出值不合理	线性化错误	SmartBlue :检查线性化表
无法通过 SmartBlue 访问仪表	无 Bluetooth 连接	打开智能手机或平板电脑上的 Bluetooth 功能
		关闭传感器的 Bluetooth 功能, 执行复位操作
		仪表已经连接至另一台智能手机/平板电脑
无法通过 SmartBlue 登录	首次使用仪表	输入初始密码(仪表序列号), 并更改密码
无法通过 SmartBlue 操作仪表	输入密码错误	正确输入密码
	忘记密码	联系 Endress+Hauser 服务工程师

12.3 诊断事件

12.3.1 调试工具中的诊断事件

调试工具中出现诊断事件时，状态信号显示在顶部左侧的状态区中，同时显示相应的事件等级图标，符合 NAMUR NE 107 标准：

- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 非工作状态(S)
- 需要维护(M)

查看补救信息

1. 进入**诊断** 菜单。
 - ↳ 在**当前诊断信息** 参数中纯文本显示诊断事件。
2. 在显示区右侧将光标放置在**当前诊断信息** 参数上。
 - ↳ 显示当前诊断事件的补救措施的提示说明。

12.4 诊断事件列表

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
电子部件诊断				
270	主要电子模块故障	Exchange device	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	F	Alarm
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	F	Alarm
283	存储器内容	1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
配置诊断				
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	F	Alarm
411	上传/下载进行中	正在上传/下载, 请等待	C	Warning
435	线性化	检查线性化表格	F	Alarm
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	M	Warning
441	电流输出 1	1. 检查过程状态 2. 检查电流输出设置	S	Warning
491	电流输出仿真 1	关闭仿真	C	Warning
585	空间距离仿真	关闭仿真	C	Warning
586	生成抑制	正在记录抑制线, 请稍候...	C	Warning
进程诊断				
801	供电电压过低	提高供电电压	S	Warning
825	工作温度	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	S	Warning
941	回波丢失	Check parameter 'Evaluation sensitivity'	S	Warning
941	回波丢失		F	Alarm

13 维护

无需特殊维护。

13.1 外部清洁

进行仪表外部清洁时，始终使用不会损坏仪表表面和密封圈的清洗剂。

13.2 密封圈

应定期更换传感器的过程密封圈(过程连接处)。更换间隔时间与清洗频率、清洗温度和介质温度相关。

14 修理

14.1 概述

14.1.1 修理定义

Endress+Hauser 将修理定义为：仅在仪表更换时执行的修理操作。

14.1.2 更换仪表

更换仪表后，必须重新设置参数，可能需要重新进行干扰回波抑制或线性化。

14.1.3 返厂

订货错误设备或发货错误时，必须返回测量仪表。作为 ISO 认证企业，Endress+Hauser 依据相关规定中特定程序，针对已接液的产品进行处理。为了确保安全、快速和专业地返回仪表，请参考 Endress+Hauser 网址上的返回设备步骤和条件：

<http://www.endress.com/support/return-material>


14.1.4 废弃

废弃时，按照材料类别分类回收仪表部件。


15 附件

15.1 概述




仪表类附件


附件	说明	订货号
防护罩	材料: PVDF  传感器未完全被遮盖。	52025686
锁紧螺母 G1-1/2	与带 G 1-1/2 和 MNPT 1-1/2 过程连接的仪表配套使用。 材料: PC	52014146
防浸没罩	材料: 金属 PBT-PC	71325090
可调节安装支架	包含: <ul style="list-style-type: none"> ■ 安装支架: 316L (1.4404) ■ 角型支架: 316L (1.4404) ■ 螺丝: A4 ■ 定位环: A4 	71325079

仪表类附件: 法兰

附件	说明	订货号
法兰	材料: 多种材料  详细信息请参考《技术资料》TI00426F	

系统组件

附件	说明	参考文档
RMA42	数字式过程变送器, 监控和显示模拟量测量值。	 详细信息请参考《技术资料》TI00150R 和《操作手册》BA00287R
RIA452	盘装外壳型数字式过程仪表 RIA452, 监控和显示模拟量测量值, 用于泵控制, 具有批处理功能和流量计算功能。	 详细信息请参考《技术资料》TI00113R 和《操作手册》BA00254R
HAW562	浪涌保护器, 带 IEC 60715 DIN 导轨, 为电子部件提供过电压保护。	 详细信息请参考《技术资料》TI01012K

 其他附件信息请参考《技术资料》TI01267F (FMR20)

16 操作菜单

16.1 操作菜单概述(SmartBlue)

菜单路径  操作菜单



主菜单	
▶ 设置	→ 37
▶ 基本设置	
设备位号	→ 37
距离单位	→ 37
空标	→ 37
满标	→ 37
距离	→ 38
物位	→ 38
信号强度	→ 38
▶ 干扰抑制	
距离调整	→ 39
抑制距离	→ 39
当前抑制距离	→ 39
▶ 高级设置	→ 40
▶ 访问状态工具	
访问状态工具	→ 40
输入访问密码	→ 40
▶ 高级设置	
估算灵敏度	→ 40
速度变化	→ 41

首次回波灵敏度	→ 41
输出模式	→ 41
盲区距离	→ 42
偏置量	→ 42
估算距离	→ 42
▶ 安全设置	→ 44
失波延迟时间	→ 44
诊断失波	→ 44
▶ 电流输出	→ 45
输出电流	→ 45
阻尼时间输出	→ 45
量程比	→ 45
4mA 对应值	→ 46
20mA 对应值	→ 46
修整	→ 46
修整值过高	→ 47
修整值过低	→ 47
▶ 管理员	→ 48
▶ 管理员 1	
设置访问密码	→ 48
确认密码	→ 48
设备复位	→ 48
▶ 管理员 2	
特殊自由空间	→ 49

▶ 线性化表		
	距离单位	→ 37
	线性化类型	→ 43
	物位(或线性化值)	→ 43
▶ 通信		→ 50
	▶ 蓝牙调试	→ 50
	蓝牙模式	→ 50
▶ 诊断		→ 51
	▶ 诊断	→ 51
	当前诊断信息	→ 51
	上一条诊断信息	→ 51
	删除之前的诊断信息	→ 51
	信号强度	→ 38
	▶ 设备信息	→ 53
	设备名称	→ 53
	固件版本号	→ 53
	扩展订货号 1	→ 53
	扩展订货号 2	→ 53
	扩展订货号 3	→ 53
	订货号	→ 54
	序列号	→ 54
	电子铭牌版本号	→ 54
	▶ 仿真	→ 55
	仿真	→ 55

电流输出值 1	→ 55
过程变量值	→ 55

16.2 “设置” 菜单

- : 标识使用调试工具的参数菜单路径
- : 标识通过访问密码锁定的参数。

菜单路径  设置

设备位号 	
菜单路径	 设置 → 设备位号
说明	输入工厂中测量点的唯一名称，用于在快速识别设备。
出厂设置	EH_FMR10_##### (最后 7 位为仪表的序列号)
距离单位 	
菜单路径	 设置 → 距离单位
说明	用于初级检定（空标/满标）。
选择	SI 单位 US 单位 m ft
出厂设置	m
空标 	
菜单路径	 设置 → 空标
说明	定义过程连接至最低液位距离。
用户输入	0.0...5 m
出厂设置	5 m
满标 	
菜单路径	 设置 → 满标
说明	定义最低液位（0%）至最高液位（100%）距离。
用户输入	0.0...5 m

出厂设置 4.8 m

距离

菜单路径  设置 → 距离

说明 显示当前距离测量值(D)，从参考点(法兰下边缘/传感器的螺纹底部)至液位的距离。

用户界面 0.0...5 m

物位

菜单路径  设置 → 物位

说明 Displays the measured level L (before linearization). The unit is defined in the 'Distance unit' parameter (factory setting = m)..

用户界面 -99 999.9...200 000.0 m

出厂设置 0.0 m

信号强度

菜单路径  设置 → 信号强度

说明 Displays the signal quality of the level echo. Meaning of the display options - Strong: The evaluated echo exceeds the threshold by at least 10 dB. - Medium: The evaluated echo exceeds the threshold by at least 5 dB. - Weak: The evaluated echo exceeds the threshold by less than 5 dB. - No signal: The device does not find an usable echo. The signal quality indicated in this parameter always refers to the currently evaluated echo, either the level echo or the tank bottom echo. In case of a lost echo ('Signal quality' = No signal) the device generates the following error message: 'Diagnostic echo lost' = Warning (factory setting) or Alarm, if the other option has been selected in 'Diagnostic echo lost'..

用户界面

- 强
- 中
- 弱
- 无信号

距离调整
**菜单路径**

设置 → 距离调整

说明

Does the measured distance match the real distance? Select one of the options: - Manual map To be selected if the range of mapping is to be defined manually in the 'Mapping end point' parameter. A comparison between actual and indicated distance is not required in this case. - Distance ok To be selected if the measured distance matches the actual distance. The device performs a mapping. - Distance unknown To be selected if the actual distance is unknown. A mapping can not be performed in this case. - Factory map To be selected if the present mapping curve (if one exists) is to be deleted. The device returns to the 'Confirm distance' parameter and a new mapping can be recorded..

选择

- 手动抑制
- 距离正确
- 距离未知
- 出厂抑制

出厂设置

距离未知

抑制距离
**菜单路径**

设置 → 抑制距离

说明

This parameter defines up to which distance the new mapping is to be recorded. The distance is measured from the reference point, i.e. from the lower edge of the mounting flange or sensor..

用户输入

0...20 m

出厂设置

0 m

当前抑制距离
菜单路径

设置 → 当前抑制距离

说明

Indicates up to which distance a mapping has already been recorded..


用户界面

0...100 m


16.2.1 “高级设置”子菜单

菜单路径  设置 → 高级设置


访问状态工具

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 访问状态工具
说明	显示通过调试工具的参数访问权限。
用户界面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 操作 ■ 维护 ■ 服务 ■ 生产 ■ 研发
出厂设置	维护

输入访问密码

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 输入访问密码
说明	状态从操作员切换至维护时，必须在 设置访问密码 参数中输入用户自定义访问密码。密码输入错误时，仪表保持在操作员模式。如丢失用户访问密码，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。
用户输入	0...9999
出厂设置	0

估算灵敏度

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 估算灵敏度
说明	Selection of the evaluation sensitivity Options to select from: - Low The weighting curve is high for low evaluation sensitivity. Interferers but also small level signals are not recognized. - Medium The weighting curve is in a medium region. - High The weighting curve is low for high evaluation sensitivity. Interferers but also small level signals can be reliably detected.。
选择	<ul style="list-style-type: none"> ■ 低 ■ 中等 ■ 高
出厂设置	中等

速度变化



菜单路径	设置 → 高级设置 → 速度变化
说明	Selection of the expected draining or filling speed of the measured level.。
选择	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slow <10 cm (0,4 in)/min ■ Standard <1 m (40 in)/min ■ Fast >1 m (40 in)/min ■ 未经滤波处理/测试
出厂设置	Standard <1 m (40 in)/min

首次回波灵敏度







菜单路径	设置 → 高级设置 → 首次回波灵敏度
说明	This parameter describes the band for First Echo evaluation. Is measured / calculated down from the peak of the current level echo. Options to select from: - Low The band for the first echo evaluation is very narrow. The evaluation stays longer at the found echo respectively does not jump to the next Echo or distortion signal. - Medium The band for the first echo evaluation has an average width. - High The band for the first echo evaluation is broad. The evaluation jumps earlier to the next echo or distortion signal.。
选择	<ul style="list-style-type: none"> ■ 低 ■ 中等 ■ 高
出厂设置	中等



输出模式



菜单路径	设置 → 高级设置 → 输出模式
说明	Select output mode between: Ullage = The remaining space in the tank or silo is indicated. or Level linearized = The level is indicated (more precisely: the linearized value if a linearization has been activated).。
选择	<ul style="list-style-type: none"> ■ 空高(物位至满量程点距离) ■ 物位(或线性化值)
出厂设置	物位(或线性化值)

盲区距离 	
菜单路径	 设置 → 高级设置 → 盲区距离
说明	Specify blocking distance (BD). No signals are evaluated within the blocking distance. Therefore, BD can be used to suppress interference signals in the vicinity of the antenna. Note: The measuring range should not overlap with the blocking distance.
用户输入	0.0...5 m
出厂设置	自动盲区距离计算的缺省设置不能小于 0.1 m (0.33 ft)。但是，可以手动修改(可以设置为 0 m (0 ft))。 自动计算盲区距离 = 空标 - 满标 - 0.2 m (0.656 ft)。 每次都会自动按照上述公式重新计算盲区距离参数，当空标参数或满标参数中输入了新数值。 数值计算结果 < 0.1 m (0.33 ft) 时，使用 0.1 m (0.33 ft) 替代。

偏置量 	
菜单路径	 设置 → 高级设置 → 偏置量
说明	区别于测试物位 距离修正值 > 0 物位增加该数值 距离修正值 < 0 物位减少该数值 提示：该参数用于补偿恒定的测量误差（例如：由安装引起的测量误差）。
用户输入	-25...25 m
出厂设置	0.0 m

估算距离 	
菜单路径	 设置 → 高级设置 → 估算距离
说明	Extended signal search area. Is generally greater than the empty distance. If the signal is found below the empty distance, '0' (empty) is indicated as measured value. Only for signals, detected below the 'Evaluation distance', the error 'Echo Lost' is issued. e.g. flow measurement in overflow weirs.
用户输入	0...20 m
出厂设置	7.5 m

线性化类型

**菜单路径**

☰ 设置 → 高级设置 → 线性化类型

说明**线性化类型**

选项说明:

- 无:
不经过线性化处理, 直接输出物位单位的物位。
- 表格:
物位测量值 L 和输出值(体积/流量/重量)之间的关系请参考线性化表, 最多包含 32 个数值对“物位-体积”、“物位-流量”或“物位-重量”。
- 说明:
在 SmartBlue 中打开线性化单元, 创建/修改线性化表。

选择

- 无
- 表格

出厂设置

无

物位(或线性化值)

菜单路径



☰ 设置 → 高级设置 → 物位(或线性化值)

说明

实际检测物位。

用户界面

带符号浮点数

“安全设置”子菜单菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置**失波延迟时间** 菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置 → 失波延迟时间

说明 Define the delay time in the case of an echo loss. After an echo loss, the device waits for the time specified in this parameter before reacting as specified in the Diagnostic echo lost parameter. This helps to avoid interruptions of the measurement by short-term interferences..

用户输入 0...600 s

出厂设置 300 s

诊断失波 菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置 → 诊断失波


说明 At this parameter it can be set if in case of a lost echo a warning or an alarm is issued..

选择


- 警告
- 报警

出厂设置 警告


“电流输出”子菜单

菜单路径  设置 → 高级设置 → 电流输出


输出电流

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 输出电流
说明	Shows the actual calculated value of the output current.。
用户界面	3.59...22.5 mA

阻尼时间输出 

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 阻尼时间输出
说明	Define time constant τ for the damping of the output current. Fluctuations of the measured value affect the output current with an exponential delay, the time constant τ of which is defined in this parameter. With a small time constant the output reacts immediately to changes of the measured value. With a big time constant the reaction of the output is more delayed. For $\tau = 0$ there is no damping.。
用户输入	0.0...300 s
出厂设置	1.0 s

量程比 

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 量程比
说明	Using the turn down functionality it is possible to map a section of the measuring range to the total range of the output current (4-20mA). The section is defined by the '4 mA value' and '20 mA value' parameters. Without the turn down, the complete measuring range (0 to 100%) is mapped to the current output (4 to 20mA).。
选择	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 开
出厂设置	关

4mA 对应值**菜单路径**

☰ 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 4mA 对应值

说明

Value for 4-mA at 'Turn down parameter' = On Using the turn down functionality it is possible to map a section of the measuring range to the total range of the output current (4-20mA). The section is defined by the '4 mA value' and '20 mA value' parameters. Without the turn down, the complete measuring range (0 to 100%) is mapped to the current output (4 to 20mA). Note: If '20 mA value' is smaller than '4 mA value', the current output is inverted, which means that an increase of the process variable results in a decrease of the output current.。

用户输入

带符号浮点数

出厂设置

0 m

20mA 对应值**菜单路径**

☰ 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 20mA 对应值

说明

Value for 20-mA at 'Turn down' parameter = On Using the turn down functionality it is possible to map a section of the measuring range to the total range of the output current (4-20mA). The section is defined by the '4 mA value' and '20 mA value' parameters. Without the turn down, the complete measuring range (0 to 100%) is mapped to the current output (4 to 20mA). Note: If '20 mA value' is smaller than '4 mA value', the current output is inverted, which means that an increase of the process variable results in a decrease of the output current.。

用户输入

带符号浮点数

出厂设置

5 m

修整**菜单路径**

☰ 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 修整

说明

Select action for the recalibration of the current output. The trim can be used to compensate a drift of the current output (which might be caused by very long cables or by a connected Ex barrier, for example). Steps of the trim: 1. Select 'Trim' = 4 mA. 2. Measure the output current with a gauged multimeter. If it is not equal to 4 mA: Enter measured value in the 'Trim value low' parameter. 3. Select 'Trim' = 20 mA. 4. Measure the output current with a gauged multimeter. If it is not equal to 20 mA: Enter the measured current into the 'Trim value high' parameter. 5. Select 'Trim' = Calculate. The device calculates the new scaling of the output current and stores it in the RAM.。

- | | |
|----|--|
| 选择 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 4 mA ■ 20 mA ■ 计算 ■ 复位 |
|----|--|

出厂设置	关
------	---

修整值过高 🔍

菜单路径	🔍 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 修整值过高
------	----------------------------

说明	Enter upper measured value for the trim (around 20 mA). After this value has been entered: Select 'Trim' = Calculate. This initiates the recalibration of the current output.。
----	--

用户输入	18.0...22.0 mA
------	----------------

出厂设置	20.0 mA
------	---------



修整值过低 🔍

菜单路径	🔍 设置 → 高级设置 → 电流输出 → 修整值过低
------	----------------------------

说明	Enter lower measured value for the trim (around 4 mA). After this value has been entered: Select 'Trim' = Calculate. This initiates the recalibration of the current output.。
----	---

用户输入	3.0...5.0 mA
------	--------------


出厂设置	4.0 mA
------	--------

“管理员”子菜单菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员**设置访问密码** 菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

说明 Define release code for changing device operation mode. If the factory setting is not changed or 0000 is defined as the access code, the device works in maintenance mode without write-protection and the configuration data of the device can then always be modified. Once the access code has been defined, write-protected devices can only be changed to maintenance mode if the access code is entered in the 'Enter access code' parameter. The new access code is only valid after it has been confirmed in the 'Confirm access code' parameter. Please contact your Endress+Hauser Sales Center if you lose your access code..



用户输入 0...9999

出厂设置 0

确认密码 菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员 → 确认密码**说明** Re-enter the entered access code to confirm..

用户输入 0...9999


出厂设置 0

设备复位 菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员 → 设备复位**说明** 复位设备设置至设置状态-整体或部分。

选择

- 取消
- 恢复工厂设置

出厂设置 取消

特殊自由空间**菜单路径** 设置 → 高级设置 → 管理员 → 特殊自由空间**说明**

Switch the free field option on or off. This parameter can be switched on for free field applications (e.g. below bridges). Caution: The customer map (if one exists) is reset to the factory map!.

选择

- 关
- 开

出厂设置

关


16.2.2 “通信”子菜单

菜单路径  设置 → 通信

“蓝牙调试”子菜单

菜单路径  设置 → 通信 → 蓝牙调试

蓝牙模式

菜单路径  设置 → 通信 → 蓝牙调试 → 蓝牙模式

说明 Enable or disable Bluetooth function.. Remark: Switching to position 'Off' will disable remote access via the app with immediate effect. To re-establish a Bluetooth connection via the app: Please follow the advices in the manual.。

选择 关
 开

出厂设置 开

16.3 “诊断”子菜单

菜单路径   诊断

当前诊断信息

菜单路径  诊断 → 当前诊断信息

说明 Displays current diagnostic message. If several messages are active at the same time, the messages with the highest priority is displayed.。

上一条诊断信息

菜单路径  诊断 → 上一条诊断信息

说明 Displays the last diagnostic message, with its diagnostic information, which has been active before the current message. The condition displayed may still apply.。

删除之前的诊断信息

菜单路径  诊断 → 删除之前的诊断信息

说明 Delete previous diagnostic message? It is possible that the diagnostic message remains valid.。

选择 否
 是

出厂设置 否

信号强度

菜单路径  诊断 → 信号强度

说明 Displays the signal quality of the level echo. Meaning of the display options - Strong: The evaluated echo exceeds the threshold by at least 10 dB. - Medium: The evaluated echo exceeds the threshold by at least 5 dB. - Weak: The evaluated echo exceeds the threshold by less than 5 dB. - No signal: The device does not find an usable echo. The signal quality indicated in this parameter always refers to the currently evaluated echo, either the level echo or the tank bottom echo. In case of a lost echo ('Signal quality' = No signal) the device generates the following error message: 'Diagnostic echo lost' = Warning (factory setting) or Alarm, if the other option has been selected in 'Diagnostic echo lost'.。

用户界面

- 强
- 中
- 弱
- 无信号

16.3.1 “设备信息”子菜单

菜单路径   诊断 → 设备信息

设备名称

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 设备名称

说明 显示变送器名称。

出厂设置 Micropilot FMR10

固件版本号

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 固件版本号


说明 显示安装的设备固件版本号。

扩展订货号 1

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 扩展订货号 1

说明 显示扩展订货号的第 1 部分。

扩展订货号 2

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 扩展订货号 2

说明 显示扩展订货号的第 2 部分。

扩展订货号 3

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 扩展订货号 3

说明 显示扩展订货号的第 3 部分。

订货号

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 订货号

说明 显示设备订货号。

序列号

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 序列号

说明 显示测量设备的序列号。

电子铭牌版本号

菜单路径  诊断 → 设备信息 → 电子铭牌版本号

说明 显示电子铭牌(ENP)的版本号。

16.3.2 “仿真”子菜单

菜单路径   诊断 → 仿真

仿真 	
菜单路径	 诊断 → 仿真 → 仿真
说明	Select process variable to be simulated. The Simulation is used to simulate specific measuring values or other conditions. This helps to check the correct configuration of the device and connected control units..
选择	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 电流输出 ▪ 距离
出厂设置	关
电流输出值 	
菜单路径	 诊断 → 仿真 → 电流输出值 1
说明	定义仿真电流输出值。
用户输入	3.59...22.5 mA
出厂设置	3.59 mA
过程变量值 	
菜单路径	 诊断 → 仿真 → 过程变量值
说明	Value of the simulated process variable. Downstream measured value processing and the signal output use this simulation value. In this way, users can verify whether the measuring device has been configured correctly..
用户输入	0...20 m
出厂设置	0 m

0 ... 9	
4mA 对应值 (参数)	46
20mA 对应值 (参数)	46
A	
安全设置 (子菜单)	44
安全指南	
基本	6
B	
Bluetooth®无线技术	20
C	
菜单	
设置	37
操作安全	6
产品安全	7
D	
当前抑制距离 (参数)	39
当前诊断信息 (参数)	51
电流输出 (子菜单)	45
电流输出值 1 (参数)	55
电子铭牌版本号 (参数)	54
订货号 (参数)	54
F	
返厂	31
仿真 (参数)	55
仿真 (子菜单)	55
访问状态工具 (参数)	40
废弃	31
附件	
概述	32
系统组件	32
仪表类	32
法兰	32
G	
高级设置 (子菜单)	40
更换仪表	31
工作场所安全	6
估算距离 (参数)	42
估算灵敏度 (参数)	40
固件版本号 (参数)	53
故障排除	28
管理员 (子菜单)	48
过程变量值 (参数)	55
J	
介质	6
距离 (参数)	38
距离单位 (参数)	37
距离调整 (参数)	39
K	
空标 (参数)	37
扩展订货号 1 (参数)	53
扩展订货号 2 (参数)	53
扩展订货号 3 (参数)	53
L	
蓝牙调试 (子菜单)	50
蓝牙模式 (参数)	50
连接后检查	19
量程比 (参数)	45
M	
满标 (参数)	37
盲区距离 (参数)	42
P	
偏置量 (参数)	42
Q	
清洁	30
确认密码 (参数)	48
R	
人员要求	6
S	
删除之前的诊断信息 (参数)	51
上一条诊断信息 (参数)	51
设备复位 (参数)	48
设备名称 (参数)	53
设备位号 (参数)	37
设备信息 (子菜单)	53
设置 (菜单)	37
设置访问密码 (参数)	48
设置液位测量	25
失波延迟时间 (参数)	44
使用测量仪表	
参见 指定用途	
错误使用	6
临界工况	6
首次回波灵敏度 (参数)	41
输出电流 (参数)	45
输出模式 (参数)	41
输入访问密码 (参数)	40
速度变化 (参数)	41
T	
特殊自由空间 (参数)	49
通信 (子菜单)	50
W	
外部清洁	30
维护	30
物位 (参数)	38
物位 (或线性化值) (参数)	43
X	
系统组件	32

线性化类型 (参数)	43
信号强度 (参数)	38, 51
修理定义	31
修整 (参数)	46
修整值过低 (参数)	47
修整值过高 (参数)	47
序列号 (参数)	54

Y

液位测量设置	25
抑制距离 (参数)	39
应用	6
应用场合	
其他风险	6

Z

诊断 (子菜单)	51
诊断失波 (参数)	44
诊断事件	
在调试工具中	29
指定用途	6
子菜单	
安全设置	44
电流输出	45
仿真	55
高级设置	40
管理员	48
蓝牙调试	50
设备信息	53
通信	50
诊断	51
阻尼时间输出 (参数)	45

工程师电话（微信）15915717832

中国E+H技术工程师
电话（微信）：15915717832
邮箱：120986272@qq.com